


SPECIFIKATIONER FÖR ENERGIMÄRKNING

Leverantörens namn	Deekax Air Oy		
Model identifier	DIVK C99 CDRH-125 R, DIVK C99 CDRH-125 L		
	kall	genomsnitt	värma
SEC, kWh/(m ² ·a)	-73,19	-36,59	-13,00
SEC-class	A+	A	E
Klassificering	ventilationsenhet för bostadshus dubbelriktade		
Typ av kontroll	Steglös hastighet		
Typ av värmeåtervinningssystem	Rekuperativ		
Temperatureffektivitet %	81,1		
Maximal flödeshastighet , m ³ /h	349		
Fläktens insugningseffekt (W)	239		
Ljudeffektnivå(Lwa)	34		
Referensluftflöde , m ³ /s	0,068		
Referens tryckdifferens (Pa)	50		
SPI, W/(m ³ /h)	0,3		
Allmänna klassificeringen	Kanalansluten ventilationsenhet		
Ventilationsstyrning	Centraliseras efter behov		
Maximalt internt läckage %	2		
Maximalt externt läckage %	1,5		
Filterbyte	I bruksanvisningen och påminnelse om serviceintervall på kontrollpanelen		
Internetadress	www.deekaxair.fi		
AEC (den årliga elförbrukningen) kWh /a	kall	9,0	
	average	3,7	
	värma	3,2	
AHS (den årliga uppvärmningen sparad) kWh	kall	85,9	
	average	43,9	
	värma	19,9	

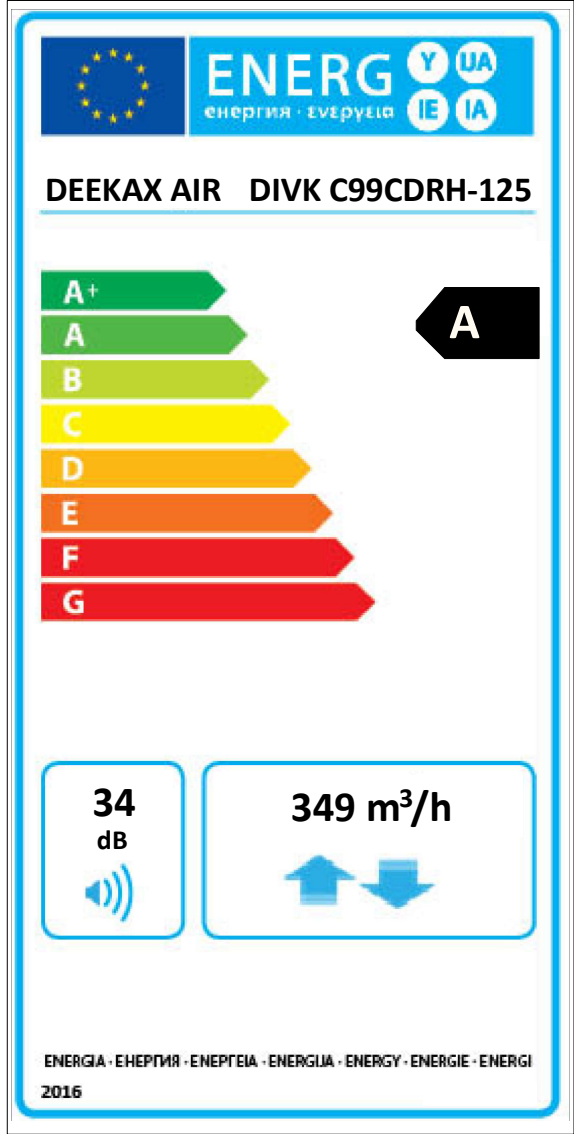

A