


JUSTERINGSDIAGRAM

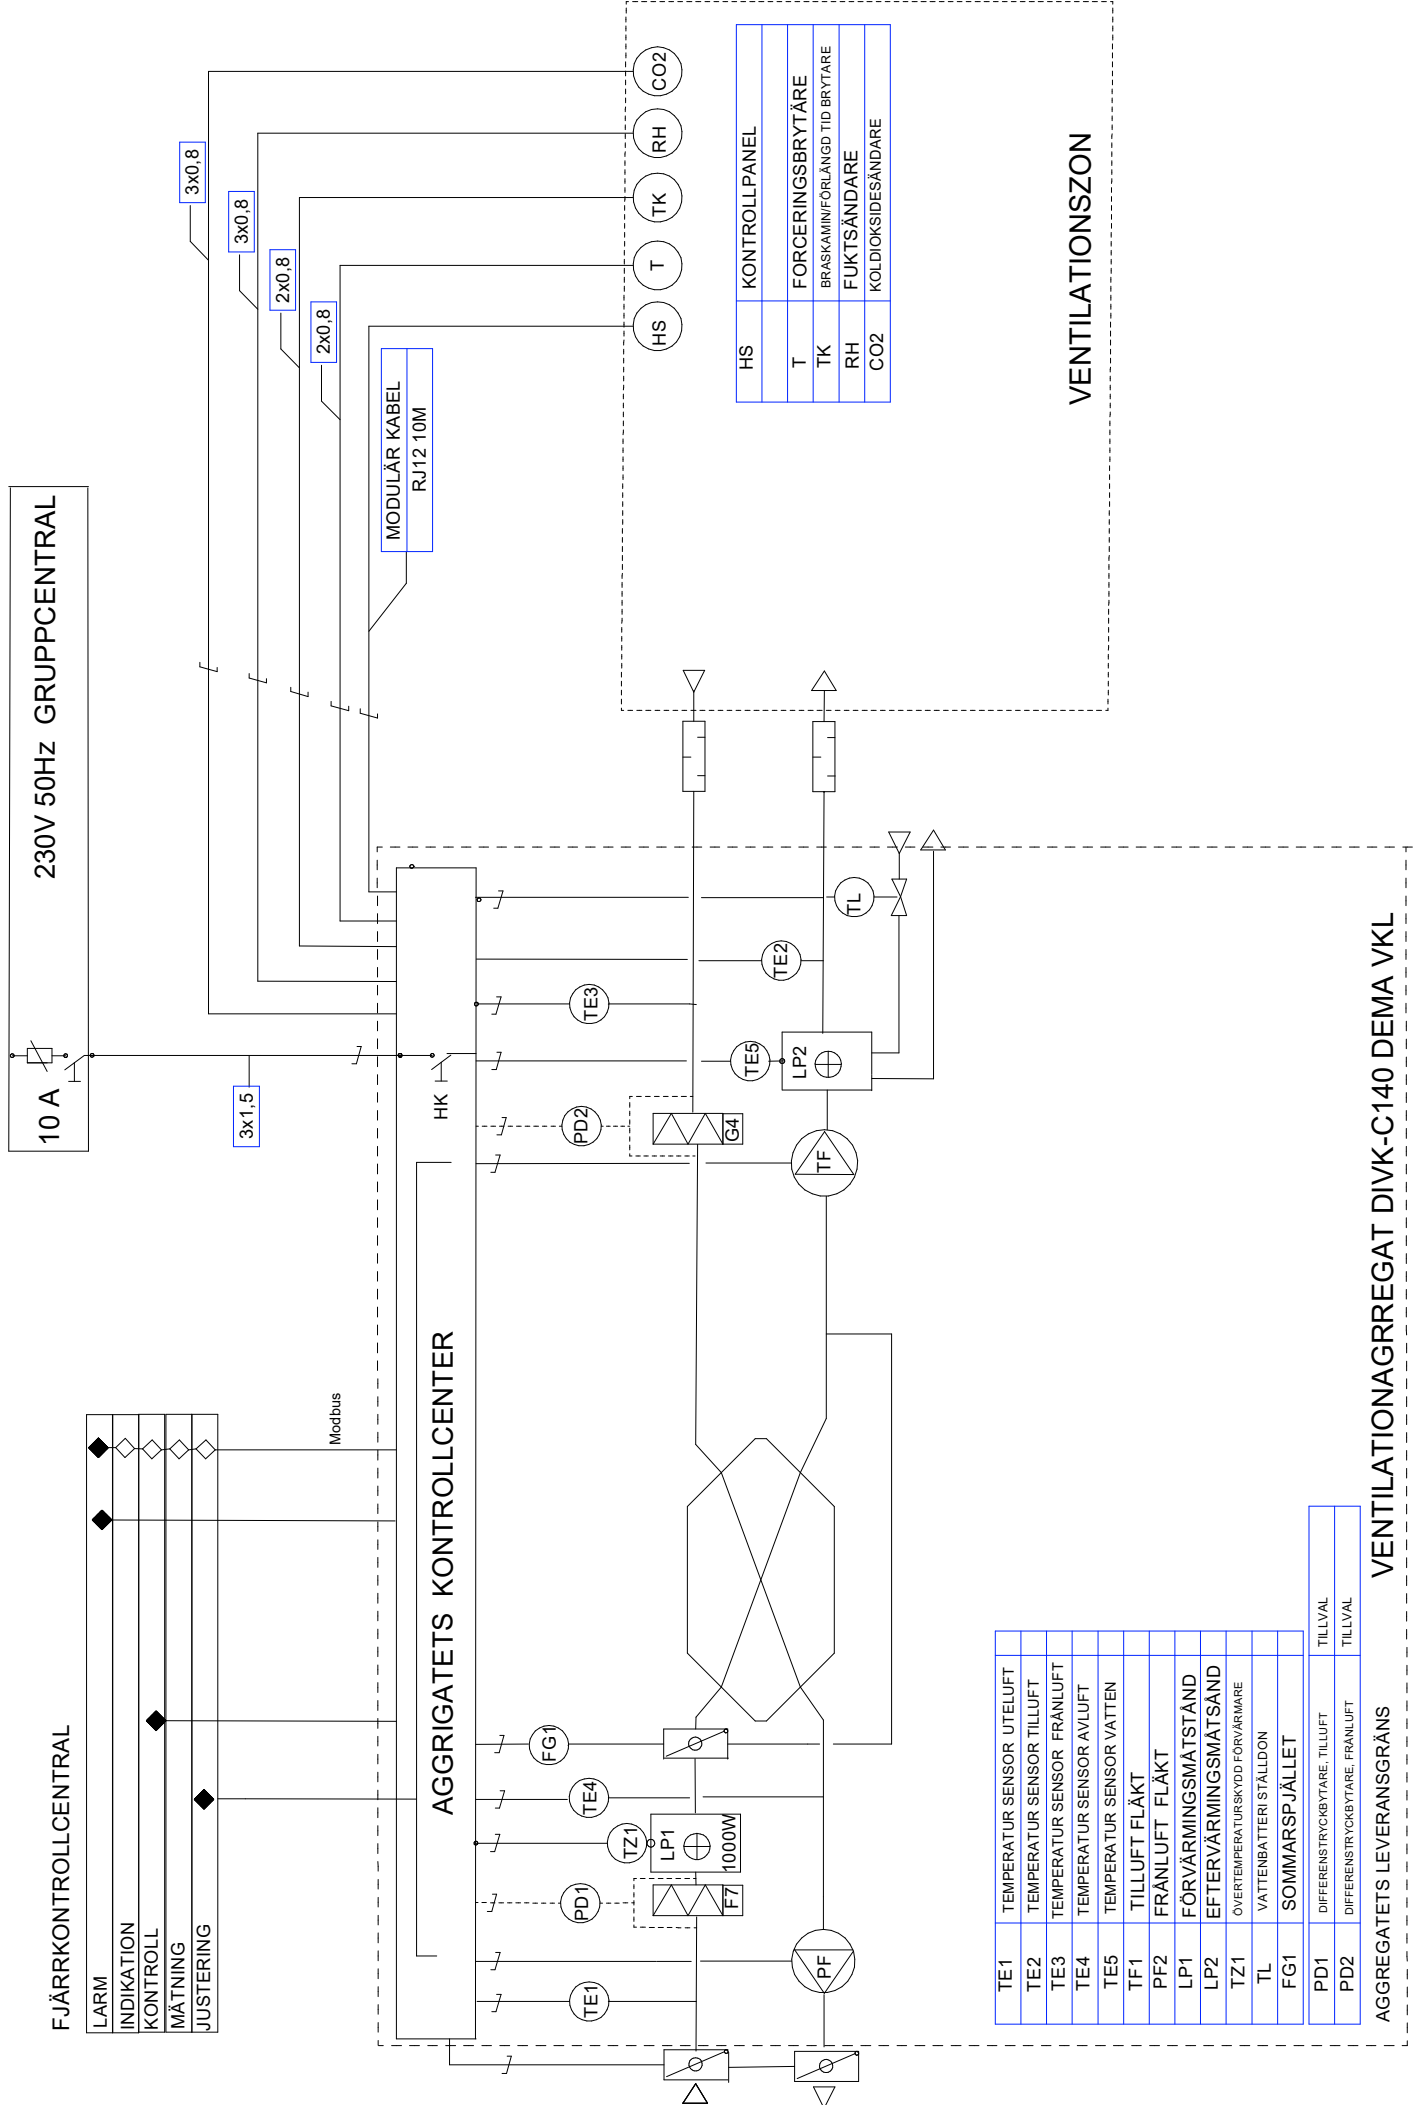

230V 50Hz GRUPPCENTRAL

10 A

FJÄRRKONTROLLCENTRAL

LARM	◆
INDIKATION	◆
KONTROLL	◆
MÄTNING	◆
JUSTERING	◆

Modbus

AGGRIGATETS KONTROLLCENTER

MODULÄR KABEL
RJ12 10M

HS	KONTROLLPANEL
T	FORCERINGSBRYTARE
TK	BRÄSKAMIN/FÖRLÄNGD TID BRYTARE
RH	FUKTSÄNDARE
CO2	KOLDIOKSIDESÄNDARE

VENTILATIONSZON

TE1	TEMPERATUR SENSOR UTELUFT
TE2	TEMPERATUR SENSOR TILLUFT
TE3	TEMPERATUR SENSOR FRÄNLUFT
TE4	TEMPERATUR SENSOR AVLUFT
TE5	TEMPERATUR SENSOR VATTEN
TF1	TILLUFT FLÄKT
PF2	FRÄNLUFT FLÄKT
LP1	FÖRÄRMINGSMÅTSTÄND
LP2	EFTERVÄRMINGSMÅTSTÄND
TZ1	ÖVERTEMPERATURSKYDD FÖRÄRMARE
TL	VATTENBATTERI STÄLLDON
FG1	SOMMARSJÄLLET

PD1	DIFFERENSTRYCKBYTARE, TILLUFT	TILLVAL
PD2	DIFFERENSTRYCKBYTARE, FRÄNLUFT	TILLVAL

AGGRIGATETS LEVERANSGRÄNS

VENTILATIONAGRREGAT DIVK-C140 DEMA VKL