


JUSTERINGSDIAGRAM

FJÄRRKONTROLLCENTRAL

LARM				
INDIKATION	◆			◆
KONTROLL		◆		◆
MÄTNING				◆
JUSTERING	◆			◆


16 A 230V 50Hz GRUPPCENTRAL

AGGRIGATETS KONTROLLCENTER

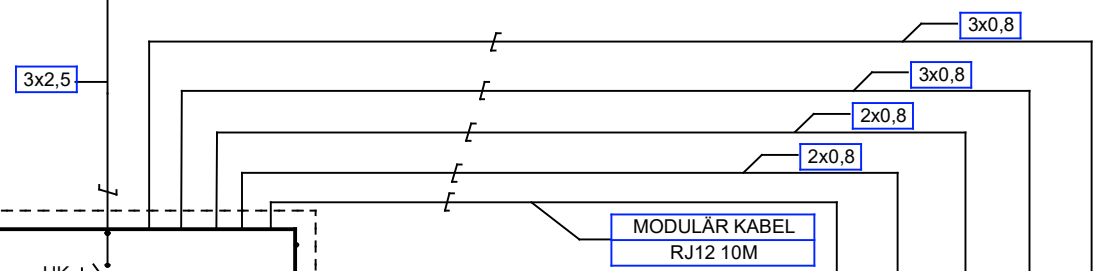

HS	KONTROLLPANEL
T	FORCERINGSBRYTÄRE
TK	BRASKAMIN/FÖRLÄNGD TID BRYTARE
RH	FUKTSÄNDARE
CO2	KOLDIOKSIDESÄNDARE

TE1	TEMPERATUR SENSOR UTELUFT	
TE2	TEMPERATUR SENSOR TILLUFT	
TE3	TEMPERATUR SENSOR FRÄNLUFT	
TE4	TEMPERATUR SENSOR AVLUFT	
TF1	TILLUFT FLÄKT	
PF2	FRÄNLUFT FLÄKT	
LP1	FÖRVÄRMINGSMÄTSTÅND	
LP2	EFTERVÄRMINGSMÄTSÅND	
TZ1	ÖVERTEMPERATURSKYDD FÖRVÄRMARE	
TZ2	ÖVERTEMPERATURSKYDD EFTERVÄRMARE	
FG1	SUMMER BYPASS DAMPER	
PD1	DIFFERENSTRYCKBYTARE, TILLUFT	TILLVAL
PD2	DIFFERENSTRYCKBYTARE, FRÄNLUFT	TILLVAL

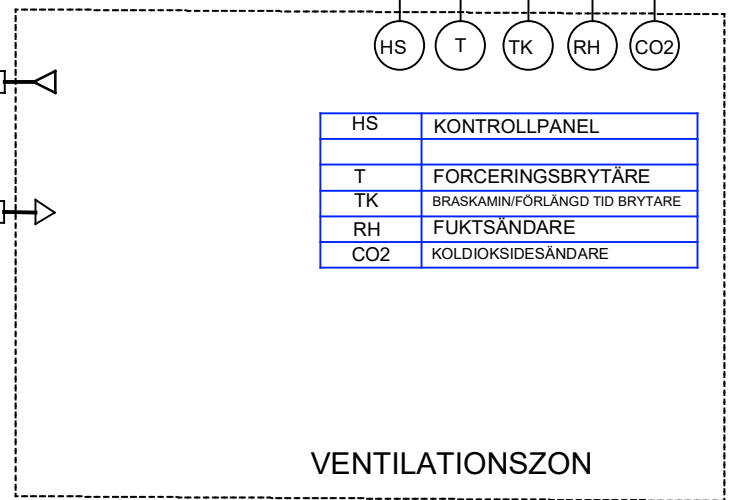

VENTILATIONSZON

AGGREGATETS LEVERANSGRÄNS

VENTILATIONAGRREGAT DIVK-C220 DEMA