


JUSTERINGSDIAGRAM

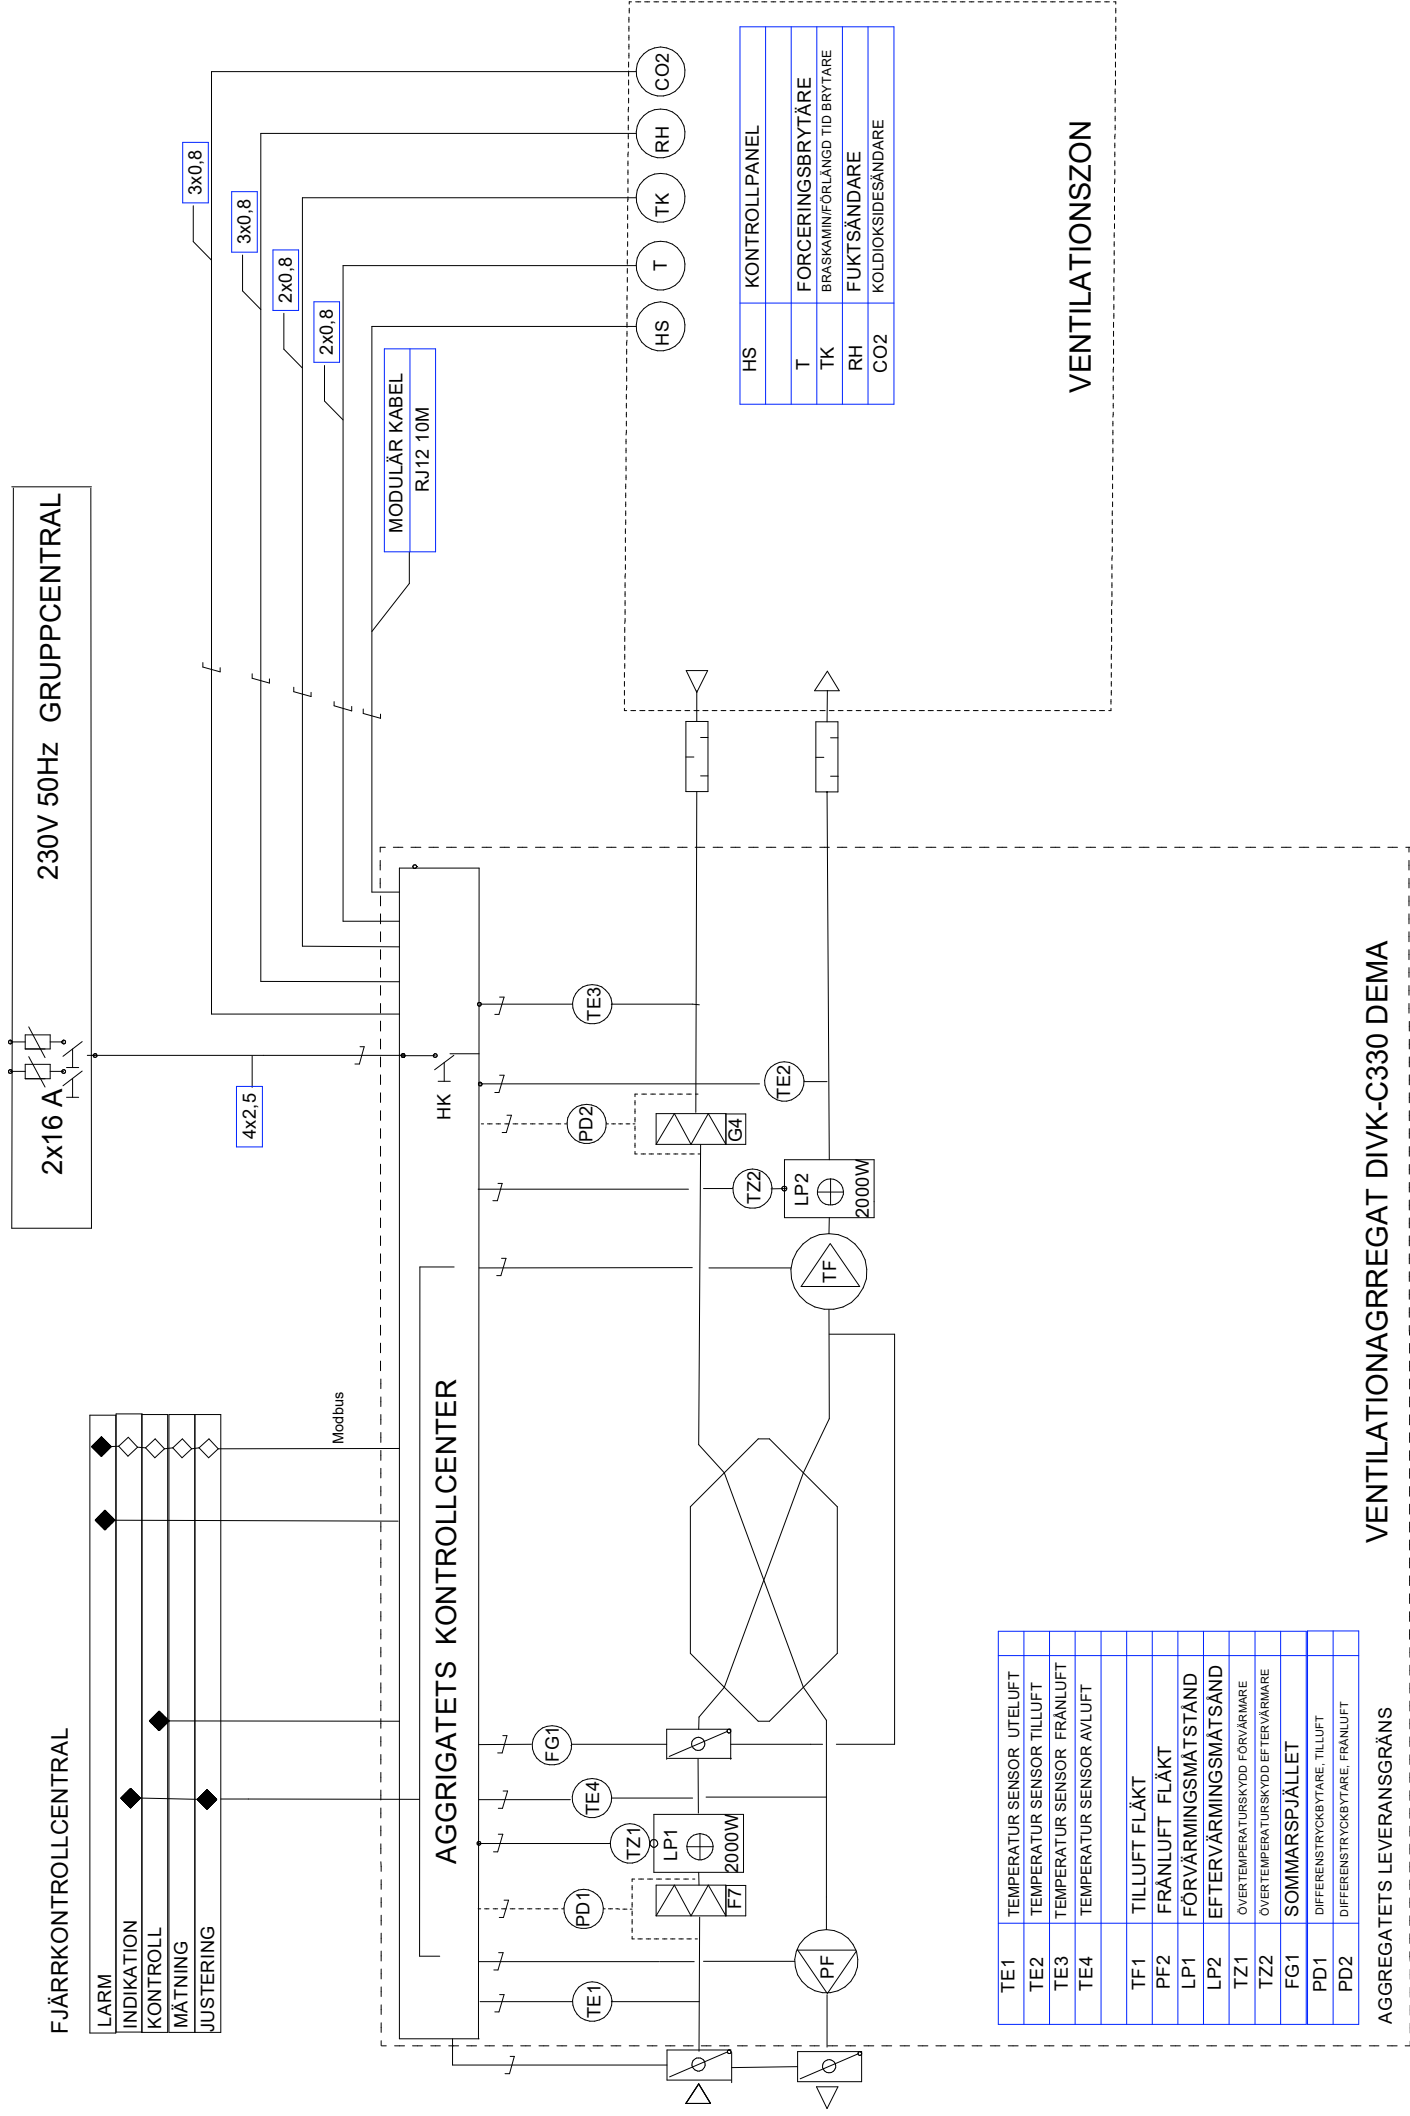

230V 50Hz GRUPPCENTRAL

2x16 A

FJÄRRKONTROLLCENTRAL

- LARM
- INDIKATION
- KONTROLL
- MÄTNING
- JUSTERING

Modbus

AGGREGATETS KONTROLLCENTER

MODULÄR KABEL
RJ12 10M

HS	KONTROLLPANEL
T	FORCERINGSBRYTARE
TK	BRASKAMINIFÖR LÅNGD TID BRYTARE
RH	FUKTSÄNDARE
CO2	KOLDIOKSIDESÄNDARE

VENTILATIONSZON

TE1	TEMPERATUR SENSOR UTELUFT
TE2	TEMPERATUR SENSOR TILLUFT
TE3	TEMPERATUR SENSOR FRÄNLUFT
TE4	TEMPERATUR SENSOR AVLUFT
TF1	TILLUFT FLÄKT
PF2	FRÄNLUFT FLÄKT
LP1	FÖR VÄRMINGSMÄTSTÅND
LP2	EFTERVÄRMINGSMÄTSTÅND
TZ1	ÖVERTEMPERATURSKYDD FÖR VÄRMARE
TZ2	ÖVERTEMPERATURSKYDD EFTERVÄRMARE
FG1	SOMMARSJÄLLET
PD1	DIFFERENSTRYCKBYTARE, TILLUFT
PD2	DIFFERENSTRYCKBYTARE, FRÄNLUFT

AGGREGATETS LEVERANSGRÄNS

VENTILATIONAGRREGAT DIVK-C330 DEMA